

Veiksmų kilus gaisrui planas

NUORODA: INMSLI1005LT
PATVIRTINIMO DATA: 10 Sau 2022
KONFIDENCIALUMAS: Roquette Restricted
KALBA: Lithuanian
VERSIJA: 2.0

PERŽIŪROS LENTELĖ

Versija	Data	Dokumento savininkas	Versijos istorija:
1.0	20 Grd 2021	Valdone JOKUBAITIENE	Kūrimas / senų instrukcijų atnaujinimas
2.0	10 Sau 2022	Valdone JOKUBAITIENE	Numeracijos korekcijos

PATVIRTINIMO LENTELĖ

Data	Vardas	Pareigų pavadinimas	Funkcija:
21 Grd 2021 15:32:42 CET	Valdone JOKUBAITIENE	HSE specialist	Author
21 Grd 2021 17:19:32 CET	Vaidas SALDUKAS	Plant Maintenance Manager	Reviewer
27 Grd 2021 14:30:40 CET	Rimante SVIDENIENE	SITE HSE MANAGER	Reviewer
10 Sau 2022 11:14:32 CET	Edvinas BERNOTAS	plant manager	Approver



Roquette
Restricted

VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS

IN-INSTRUKCIJA :
INMSLI1005LT
LEIDIMAS : 2

KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA
SEKTORIUS: MS - Management System
HSE

Patvirtinimo data: 10
janv. 2022

PARENGĖ	Valdonė Jokubaitienė	Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe specialistė
PATIKRINO	Rimantė Svidenienė	Darbuotojų saugos ir sveikatos ir aplinkosaugos vadovė
	Agnė Žilinskienė	Kokybės vadybininkė
	Vaidas Saldukas	Techninio aptarnavimo direktorius
PATVIRTINO	Edvinas Bernotas	Generalinis direktorius

TIKSLAS	TAIKYMO SRITIS
Šis planas skirtas žmonių evakavimo, materialinių vertybių apsaugos ir evakavimo organizavimui kilus gaisrui.	Taikoma visuose Roquette Amilina, AB padaliniuose dirbantiems darbuotojams.

PAGRINDINIAI PRINCIPAI
Kilus gaisrui, visi bendrovės teritorijoje esantys asmenys, privalo laikytis priešgaisrinių taisyklių reikalavimų ir vadovautis veiksmų kilus gaisrui planu.

SUSIJĘS (-Ė) DOKUMENTAS (-AI)
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 ir 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija; Gaisrinės saugos instrukcija Nr. INMSLI1004LT Pavojų valdymas Nr. PRMSLI1002LT

IN-INSTRUKCIJA :
INMSLI1005LT
LEIDIMAS : 2
KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA
SEKTORIUS: MS - Management System
HSE
Patvirtinimo data: 10
 janv. 2022

1. SAŲOKOS

Laikinis gaisro gesinimo vadovas – asmuo, atsakingas už gaisrinę saugą, paskirtas generalinio direktoriaus įsakymu t.y. padalinio, kuriame kilo gaisras, vadovas, ar jį pavaduojantis darbuotojas, o jam nesant įvykio vietoje, kitas, tuo metu aukščiausias pareigas užimantis darbuotojas, pvz. pamainos meistras.

Gaisro gesinimo vadovas - Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos statutinis valstybės tarnautojas, turintis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento suteiktą operacinio vadovavimo teisę.

2. VEIKSMAI KILUS GAISRUI

1. GAISRO APTIKIMAS



- 1.1. Gaisrines signalizacijos garsinis signalas informuoja apie kilusį gaisrą.
- 1.2. Jeigu automatinės gaisrines signalizacijos garsinis signalas nesuveikia, **darbuotojas, pastebėjęs kilusį gaisrą**, turi nedelsdamas paspausti artimiausią rankinį signalizacijos paleidimo mygtuką.

2. PRANEŠIMAS APIE GAISRĄ



- 2.1. Jeigu automatinės gaisrinės signalizacijos garsinis signalas nesuveikia, **darbuotojas pastebėjęs kilusį gaisrą**, aplinkinius darbuotojus ir svečius apie kilusį gaisrą informuoja žodžiu, šaukiant „Gaisras“.
- 2.2. **Darbuotojas, pastebėjęs gaisrą**, įsitikinęs ar esant įtarimui, kad gali nepavykti savo pajėgomis likviduoti gaisro, telefonu **+370 650 20195** apie įvykį informuoja budintį apsaugos darbuotoją, pateikdamas šią informaciją :
 - kur įvyko (tikslų adresą, gaisro kilimo vietą);
 - kas įvyko (įvykio pobūdį);
 - kada įvyko (laiką);
 - grėsmę žmonėms, turtui ir aplinkai;
 - situacijos kaitą;
 - pranešusiojo duomenis (vardą, pavardę, telefono Nr., buvimo vietą.)

Budintys apsaugos darbuotojai pagalbos telefonu **112** iškvies, pasitiks ir palydės atsakingas tarnybas iki įvykio vietos. **Darbuotojui, pastebėjusiam gaisrą**, nepavykus susisiekti su apsaugos postu, jis pats praneša apie įvykį bendruoju pagalbos telefonu **112**.
- 2.3. **Darbuotojas pastebėjęs kilusį gaisrą**, radijo ryšio pagalba arba mobiliuoju telefonu, praneša apie gaisrą **laikinajam gaisro gesinimo vadovui**. Pateikia informaciją apie gaisro aplinkybes, ar nėra degančiame objekte žmonių, chemiškai ar sprogimui pavojingų medžiagų, radioaktyvių medžiagų.
- 2.4. **Laikinis gaisro gesinimo vadovas**, radijo ryšio pagalba arba mobiliuoju telefonu apie gaisrą praneša personalui ir koordinuoja jų veiksmus iki atvykstant Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos darbuotojams.
- 2.5. **Laikinis gaisro gesinimo vadovas**, apie kilusį gaisrą praneša vyr. energetikui / budinčiam elektrikui, kuris išjungia elektros energijos tiekimą (pastato pagrindinėje skydinėje, išskyrus priešgaisrines apsaugos sistemos), vėdinimo sistemas degančiose ir šalia esančiose patalpose.

IN-INSTRUKCIJA :
INMSLI1005LT
LEIDIMAS : 2
KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA
SEKTORIUS: MS - Management System
HSE
Patvirtinimo data: 10
janv. 2022

2.6. Atvykus priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms, **laikinasis gaisro gesinimo vadovas** turi informuoti **gaisro gesinimo vadovą** apie gaisro aplinkybes, apie pastate galėjusius likti žmones, technologinį procesą ir specifines degančio objekto savybes, apie sprogstamų, lengvai užsiliepsnojančių ir degių skysčių, nuodingų medžiagų kiekį ir jų laikymo vietą, galėjusius patalpose likti žmones ir kitas aplinkybes; Perduoda vadovavimą atvykusiam gaisro gesinimo vadovui.


3. PIRMINĖS STADIJOS GAISRO GESINIMAS



3.1. **Darbuotojas, pastebėjęs kilusį gaisrą**, turi įvertinti gaisro dydį ir savo galimybes. Jei kilo mažas gaisras, ir įsitikinus, kad galima jį užgesinti pačiam, gesinti jį pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, kitais atvejais nedelsiant evakuotis.

3.2. Ugnies gesinimui paleidžiami tokiu būdu:

- 3.2.1 reikia nutraukti plombą ir ištraukti apsauginį kaištį;
- 3.2.2 gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį;
- 3.2.3 nuspusti rankenėlę.

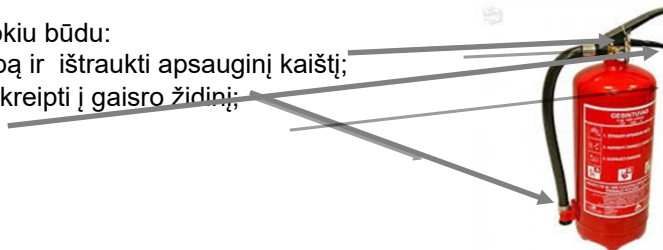

3.3. Gaisrai skirstomi į klases. Identifikuoti gaisro klasę ir naudoti gesintuvą, ant kurio nurodyta, kad jis skirtas būtent tai gaisro klasei gesinti. Gesintuvo instrukcijoje yra pažymėta, ar leidžiama gesinti veikiančius elektros įrenginius.

3.4. Prieš gesinant elektros įrenginį būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame elektros įrenginyje. Jeigu nesuveikia automatiniai saugikliai, elektros tiekimą degančiam įrenginiui reikia išjungti rankiniu būdu, ištraukus kištuką iš elektros lizdo. Jeigu to padaryti negalima - kviesti budintį elektromonterį.

3.5. Kad gesinantis darbuotojas nenukentėtų nuo elektros srovės, būtina laikytis saugaus 1 metro atstumo.

3.6. Gesinant gesintuvu reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad būtų galimybė atsitraukti.

3.7. Gesinimas pradedamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti pagrindinę liepsną, o vėliau gesinamą medžiagą padengti visą degantį paviršių.

3.8. Jeigu yra keli gesintuvai, reikia juos naudoti vienu metu, o ne vieną po kito.

3.9. Jeigu dega išsilieję skysčiai, reikia pradėti gesinti nuo artimiausio krašto, gesinamosios medžiagos srovę nukreipiant į degantį skystį 15-30 laipsnių kampų. Reikia stengtis neištaškyti degančio skysčio.

3.10. Gesinimas turi būti nepertraukiamas – kol ištuštėja gesintuvai


3.11. Gesintuvą reikia laikyti vertikaliai, kad nesumažėtų gesinimo čiurkšlė. Labai svarbu, kad gesinamą medžiagą būtų padengtas visas degantis paviršius.

3.12. Gaisrinių čiaupų naudojimas :

- 1) Atidaromos spintelės durelės, gaisrine žarna su švirkštu išimama ir išvyniojama.
- 2) Išvyniojus žarną, atsukamas čiaupas ir su švirkštu bėgama prie gaisro vietos.
- 3) Gesinantis gaisrą su švirkštu rankose privalo stovėti ne arčiau kaip 1-1,5 m nuo ugnies židinio. Švirkštu reikia manipuliuoti iš vieno šono į kitą siekiant užgesinti kuo didesnę plotą.

3.13. Nedegaus audeklo naudojimas :

- 1) Nedegus audeklas naudojamas nedideliams gaisrams gesinti, degant žmogaus rūbams.
- 2) Naudojamą nedegų audeklą reikia išimti iš dėklo ir išvynioti. Išvyniotas audeklas užmetamas ant degančio paviršiaus ir paliekamas stebint gesinimo efektą.

3.14.  Jeigu nepavyksta gaisro užgesinti per 8-10 sekundžių, reikia evakuotis iš degančios patalpos į „Susirinkimo vieta“ ženklą pažymėtą vietą lauke.

3.15. Užgesinus ugnį, stebėti gaisravietę, kad ji vėl neužsiliepsnotų.

4. EVAKUACIJA



- 4.1. Žmonių evakuacijai vadovauja **laikinis gaisro gesinimo vadovas**, o atvykus specialiosioms tarnyboms – **gaisro gesinimo vadovas**.
- 4.2. Darbuotojai, išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą, turi nepanikuodami, bet nedelsdami, išeiti iš patalpos artimiausiu evakuaciniu išėjimu.
- 4.3. Išeinant darbuotojai turi uždaryti langus, uždaryti, bet neužrakinti, duris.
- 4.4. Evakuaciniai išėjimai yra pažymėti evakuacijos planuose, kurie pakabinti pastatų koridoriuose. Evakuacijos planuose pagrindiniai evakuaciniai išėjimai pažymėti ištisinę žalia linija, atsarginiai - žalia punktyrine linija.
- 4.5. Evakuacinių išėjimų vietos yra pažymėtos šviečiančiais ženklais „Išėjimas“, kurie šviečia ir nutrukus elektros tiekimui" arba šviesą atspindinčiais ženklais.
- 4.6. Jeigu evakuacijos metu visi keliai vienodai saugūs, t. y. nematyti nei ugnies, nei dūmų, turi būti išeinama per artimiausią evakuacinį išėjimą.
- 4.7. Jeigu išėjimo kelyje durys yra uždarytos, darbuotojas turi lėtai praverti duris ir tik tuo atveju, jeigu už jo nematyti nei dūmų, nei ugnies, eiti toliau.
- 4.8. Jeigu išėjimo kelyje durys uždarytos ir nuo jų juntamas karštis, tokiu atveju darbuotojas turi jų neatidarinėti, bet eiti atsarginiu keliu.
- 4.9. Jeigu dūmai yra užpildę pastato patalpą, darbuotojas turi veidą prisidengti drėgnu audeklu ir eiti pasilenkęs arba šliaužti, apačioje, po dūmais, lengviau kvėpuoti ir geriau matyti;
- 4.10. Dūmams ar liepsnoms užblokavus išėjimus, darbuotojas turi uždaryti pastato patalpos duris ir pagal galimybes apkamšyti duris drėgnais skudurais, kad apsaugoti nuo dūmų.
- 4.11. Darbuotojas, esant galimybei, turėtų atidaryti langą ir šauktis pagalbos, mojuodamas ryškiu daiktu taip bandydamas atkreipti į save dėmesį.
- 4.12. **Atsakingi už informacines sistemas darbuotojai**, esant galimybei, prieš evakuodamiesi, išjungia visas tarnybines stotis.
- 4.13. Sėkmingai išėję iš pastato, darbuotojai turi nedelsdami susirinkti evakuacijos susirinkimo vietoje (Įmonių gatvėje šalia sargybos posto Nr.2 arba prie administracinio pastato Janonio g. 12) ir prisistatyti evakuotų asmenų registraciją atliekantiems asmenims – **laikinajam gaisro gesinimo vadovui arba jo paskirtam atsakingam darbuotojui**.
- 4.14. Evakuotų asmenų registraciją atliekantys asmenys, turi suregistruoti sėkmingai iš patalpų išėjusius savo padalinių darbuotojus.
- 4.15. Esant šaltajam metų laikui ar nepalankioms gamtinėms sąlygoms, evakuoti ir užregistruoti asmenys įleidžiami į netoliese esantį pastatą (malūno buitinio laboratorinio korpuso ar administracinio pastato 1 aukštą) kurį paskiria **laikinis gaisro gesinimo vadovas**. Palikti / išeiti iš pastato galima tik leidus gaisro gesinimo vadovui.
- 4.16. **Budintis apsaugos darbuotojas** turi užtikrinti, kad darbuotojų evakuacija vyktų sklandžiai, nekiltų spūstys prie pastato išėjimų, į pastatą nepatektų pašaliniai asmenys.
- 4.17. Grįžti į darbo vietą galima tik **gaisro gesinimo vadovui** leidus.

5. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS



5.1. Laikinasis gaisro gesinimo vadovas :

- 5.1.1 įsitikinęs gaisro tikrumu (nustatęs gaisro židinio vietą, galimas jo plitimo kryptis, pavojų gaisro zonoje veikiančioms energetinėms įrenginėms ir ten esančiam personalui) vadovauja gaisro likvidavimo darbams, žmonių evakuacijai iki kol atvyks Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos darbuotojai;
- 5.1.2 įsitikinęs prireikus iškviečia dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas specialias tarnybas;
- 5.1.3 užtikrina, kad būtų sustabdyti technologiniai procesai gaisro gesinimo zonoje (arba trukdantys gaisro gesinimui), kol neužgesintas gaisras;
- 5.1.4 užtikrina, kad vandentiekio tinkluose, prie kurių jungiama gaisrine įranga, būtų reikiamas slėgis;
- 5.1.5 užtikrina, kad prireikus būtų išjungta elektros energija (išskyrus gaisrines saugos sistemas);
- 5.1.6 užtikrina, kad būtų uždarytos įvairios komunikacijos, išjungtos vėdinimo sistemos degančiose ir šalia jų esančiose objekto patalpose ir atlikti kiti veiksmai, kuriais būtų siekiama sustabdyti gaisro plitimą;
- 5.1.7 imasi priemonių gaisrui gesinti, tačiau neleidžia darbuotojams atlikti jokių veiksmų dūmais užpildytoje gaisro zonoje, siekdamas išvengti darbuotojų apsinuodijimo kenksmingomis medžiagomis.
- 5.1.8 Laikinasis gaisro gesinimo vadovas prisideda prie gaisro priežasčių analizės tyrimo, prevencinių ir korekcinų priemonių nustatymo.

5.2. Gaisro gesinimo vadovas :

- 5.2.1. Gaisro gesinimo vadovas gaisro metu tiesiogiai vadovauja visoms pajėgoms, dalyvaujančioms gesinant gaisrą, neatsižvelgdamas į jų priklausomybę. Gaisro gesinimo vadovas nustato gaisro gesinimo bei žmonių ir turto gelbėjimo darbų vykdymo tvarką, būdus, priemones bei darbų mastą.
- 5.2.2. Gaisro gesinimo vadovo ir kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pareigūnų nurodymai gaisro gesinimo metu yra privalomi visiems gaisravietėje esantiems žmonėms. Gaisro gesinimo metu niekas negali trukdyti gaisro gesinimo vadovo ar kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksams.
- 5.2.3. Kilus dėl gaisro pavojui žmonių sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai, gaisro gesinimo vadovas gali laikinai apriboti patekimą į tam tikrą teritoriją ar patalpą, duoti nurodymą evakuoti jose esančius žmones, sustabdyti atliekamus darbus, išjungti elektros ar kitokius įrenginius, apriboti ar uždrausti transporto priemonių eismą, pašalinti kliūtis, trukdančias patekti prie gaisravietės ir gesinti gaisrą.
- 5.2.4. Gaisro gesinimo vadovas atsako už žmonių, turto gelbėjimą bei gaisro gesinimą, už priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, taip pat kitų žmonių, dalyvaujančių gesinant gaisrą, saugumą.
- 5.2.5. Gaisro gesinimo vadovo nurodymus turi teisę atšaukti tik jis pats.

5.3. Budintis apsaugos darbuotojas prireikus atlaisvina privažiavimo kelius: įvažiavimo į teritoriją; prie vandens rezervuaro, lauko gaisrinių hidrantų, sausvamzdžių, tarp pastatų, prie priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų.

6. MATERIALINIŲ VERTYBIŲ EVAKUACIJA



- 6.1. **Gaisro gesinimo vadovas** vadovauja materialinių vertybių evakuacijai.
- 6.2. Materialinių vertybių evakuacija galima tik pabaigus darbuotojų evakuaciją.
- 6.3. Jei materialinių vertybių saugojimo patalpos ir evakuacijos keliai dar nėra užpildyti dūmais, **leidus gaisro gesinimo vadovui**, formuojama darbuotojų grupė, kurie materialines vertybes išveža vežimėliais arba išneša rankomis.
- 6.4. Materialines vertybių, kurias gaisro atveju būtina apsaugoti ar evakuoti, sąrašą nustato **įmonės vadovas** savo sprendimu.
- 6.5. Materialinių vertybių evakuacijai pasitelkti darbuotojus galima tik suderinus su **gaisro gesinimo vadovu**.



- Gaisro gesinimo vadovo ir kitų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgų pareigūnų nurodymai gaisro gesinimo metu yra privalomi visiems gaisravietėje esantiems žmonėms.



Gaisro metu draudžiama:

- Gaisro gesinimo metu draudžiama trukdyti gaisro gesinimo vadovo ar kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmams.
- Vandeniui gesinti elektros įrenginius.
- Naudotis liftais.
- Išėjus grįžti į degantį pastatą.